



整備計画名	防災・減災を推進し住民の命と暮らしを守るための基盤整備		
処理区	利根川上流流域 奥利根処理区	計画期間	令和2年度～令和6年度(5ヶ年)
		交付対象	群馬県(流域下水道)

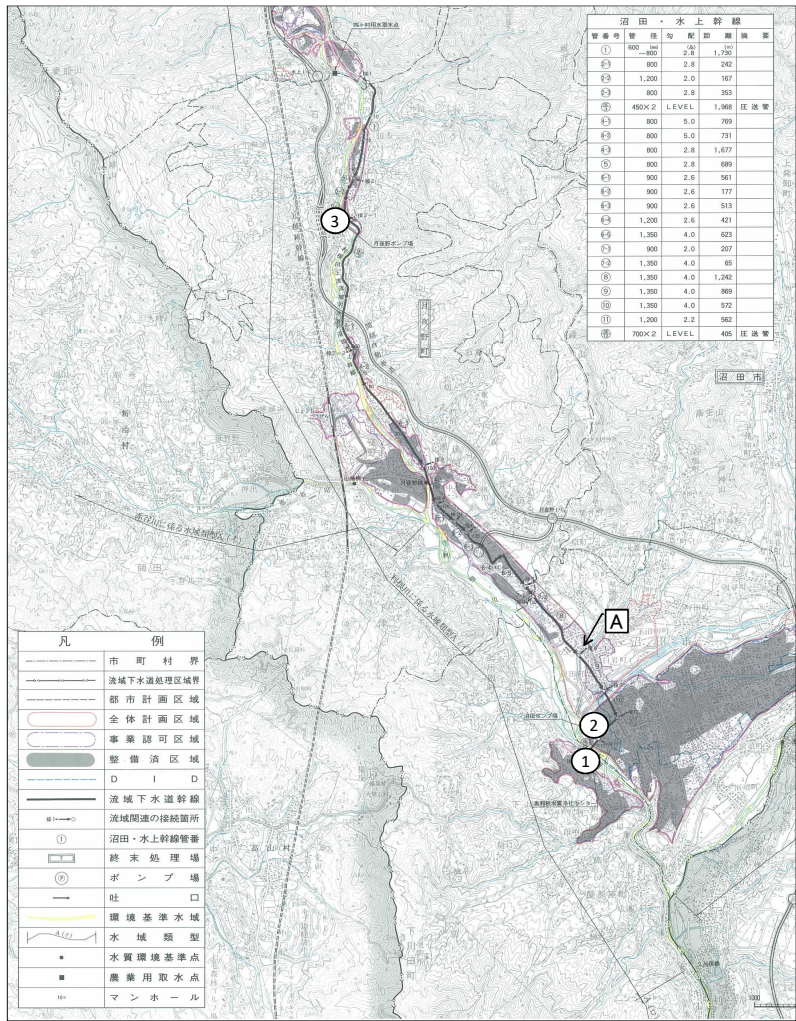


箇所	要素番号	国費率	種別1	種別2	事業名	事業内容
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-1	1/2	終末処理場	改築	(奥利根)処理場設備分解調査	No.3水中攪拌機分解調査等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-2	2/3	終末処理場	改築	(奥利根)分水槽設備改築更新	分水槽設備改築更新工事等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-3	2/3	終末処理場	改築	(奥利根)監視制御設備改築更新	監視制御及び計測装置改築更新工事等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-4	2/3	終末処理場	改築	(奥利根)消毒設備改築更新	No.1次亜塩素酸ポンプ改築更新工事等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-5	1/2	終末処理場	改築	(奥利根)ブロー施設耐震化	ブロー施設耐震診断設計業務工事等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-6	1/2	終末処理場	改築	(奥利根)自家発電施設耐震化	自家発電施設耐震診断・設計業務工事等
② 沼田ポンプ場	A3-1-7	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(奥利根)沼田ポンプ場沈砂池設備改築更新	沈砂池設備改築更新工事等
② 沼田ポンプ場	A3-1-9	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(奥利根)沼田ポンプ場自家発電機改築更新	沼田ポンプ場自家発電機(電源盤・ファン・燃料タンク)改築更新工事等
② 沼田ポンプ場	A3-1-10	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(奥利根)沼田ポンプ場耐震化	沼田ポンプ場耐震診断・設計業務工事等
③ 月夜野ポンプ場	A3-1-8	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(奥利根)ポンプ場設備分解調査	月夜野ポンプ場自家発電装置分解調査等
A 沼田水上幹線	A3-1-11	1/2	管渠(汚水)	改築	(奥利根)管渠調査・管渠更生	管渠調査・管渠マンホール更生・マンホール蓋更新等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-12	2/3	終末処理場	改築	(奥利根)反応タンク改築更新(高率)	2系反応タンク改築更新等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-15	1/2	終末処理場	改築	(奥利根)下水道施設耐水化	下水道施設の耐水化
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-16	2/3	終末処理場	改築	(奥利根)分水槽設備改築更新(高率)	分水槽設備改築更新工事等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-17	1/2	終末処理場	改築	(奥利根)分水槽設備改築更新(低率)	分水槽設備改築更新工事等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-18	1/2	終末処理場	改築	(奥利根)管理棟建築設備改築更新	管理棟改築更新工事等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-19	1/2	終末処理場	改築	(奥利根)ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画更新・調査等
② 沼田ポンプ場	A3-1-20	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(奥利根)ポンプ棟建築設備改築更新	屋上防水工事、空調換気設備更新等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-21	2/3	終末処理場	改築	(奥利根)反応タンク耐震化	耐震診断、耐震工事
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-22	2/3	終末処理場	改築	(奥利根)機械棟耐震化	耐震診断、耐震工事
A 沼田水上幹線	A3-1-23	1/2	管渠(汚水)	改築	(奥利根)ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画更新・調査等
A 沼田水上幹線	A3-1-24	1/2	管渠(汚水)	改築	(奥利根)雨天時浸水水対策計画	雨天時浸水水対策計画策定にかかる調査等
A 沼田水上幹線	A3-1-25	1/2	管渠(汚水)	改築	(奥利根)下水道管渠台帳電子化	下水道管渠台帳電子化等
① 奥利根水質浄化センター	A3-1-26	1/2	終末処理場	改築	(奥利根)管理棟設備改築更新	電話設備、ITV設備、監視制御装置等

整備計画名	防災・減災を推進し住民の命と暮らしを守るための基盤整備				
処理区	利根川上流域 県央処理区	計画期間	令和2年度～令和6年度(5ヶ年)	交付対象	群馬県(流域下水道)

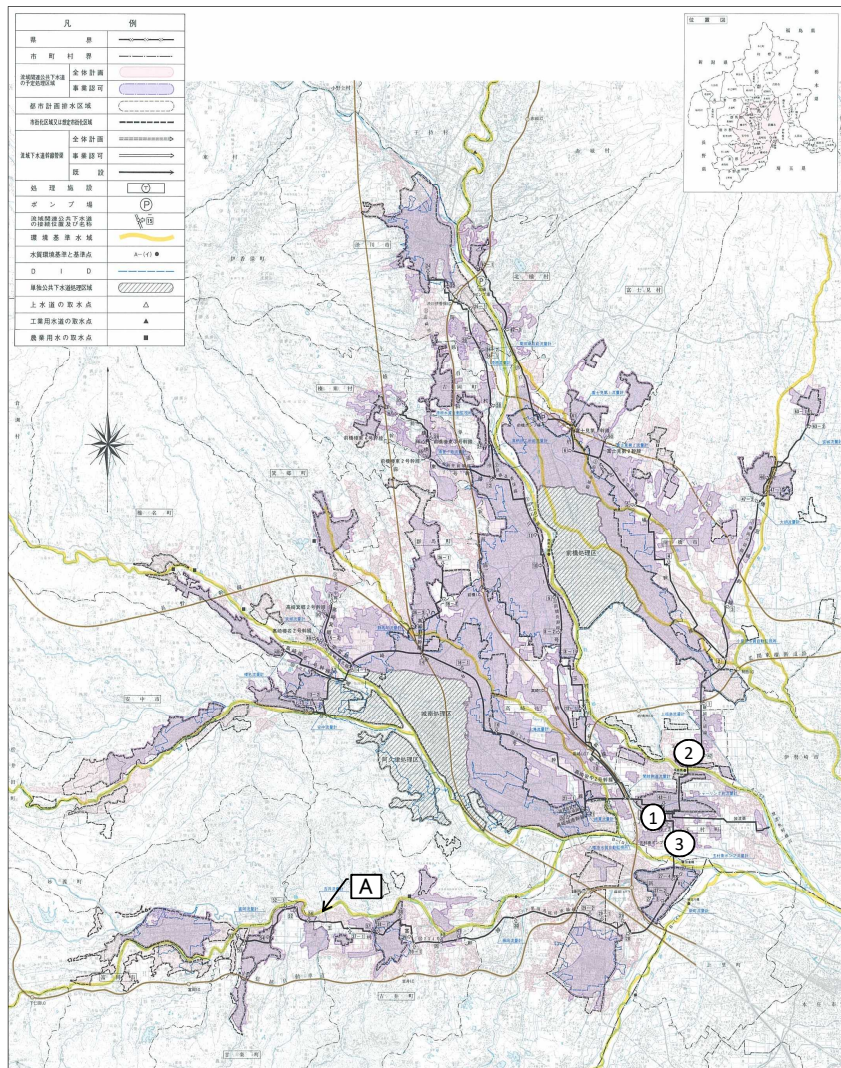


箇所	要素番号	国費率	種別1	種別2	事業名	事業内容
① 県央水質浄化センター	A3-2-1	2/3	終末処理場	改築	(県央)受変電設備改築更新(高率)	汚泥処理棟・管理棟・水処理施設受変電設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-2	1/2	終末処理場	改築	(県央)沈砂池設備改築更新	沈砂池ポンプ棟流入ゲート及びスクラム分離機改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-3	1/2	終末処理場	改築	(県央)脱臭設備改築更新(低率)	沈砂池ポンプ棟脱臭設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-4	1/2	終末処理場	改築	(県央)処理場設備分解調査	No.3.5汚泥脱水機及び4-2.3系水中攪拌機分解調査
① 県央水質浄化センター	A3-2-5	1/2	終末処理場	改築	(県央)受変電設備改築更新(低率)	沈砂池ポンプ棟受変電設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-6	1/2	終末処理場	改築	(県央)汚水ポンプ設備改築更新	主ポンプ設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-7	2/3	終末処理場	改築	(県央)分水槽設備改築更新	分水槽及び可動堰改築更新工事
① 県央水質浄化センター	A3-2-8	2/3	終末処理場	改築	(県央)特高受変電設備改築更新	特高受変電設備改築更新工事及び計装用電源設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-9	2/3	終末処理場	改築	(県央)脱臭設備改築更新(高率)	分水槽・最初沈殿脱臭設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-10	2/3	終末処理場	改築	(県央)汚泥脱水設備改築更新	活性炭吸着塔・生物脱臭装置・脱水ケーキ搬出コンベヤ改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-11	2/3	終末処理場	改築	(県央)自家発電設備改築更新	発電機棟自家発電設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-12	2/3	終末処理場	改築	(県央)放流ポンプ設備改築更新	放流ポンプ設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-13	2/3	終末処理場	改築	(県央)消毒設備改築更新	次亜塩素酸ナトリウム改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-14	1/2	終末処理場	改築	(県央)制御計装用電源設備改築更新	沈砂池ポンプ棟制御電源及び計装用電源設備改築更新工事等
① 県央水質浄化センター	A3-2-15	1/2	終末処理場	改築	(県央)汚泥処理施設耐震化	汚泥処理施設耐震診断設計工事
① 県央水質浄化センター	A3-2-16	1/2	終末処理場	改築	(県央)汚水ポンプ施設耐震化	沈砂池ポンプ棟耐震診断設計工事
① 県央水質浄化センター	A3-2-17	1/2	終末処理場	改築	(県央)自家発電施設耐震化	自家発電施設耐震診断設計工事
① 県央水質浄化センター	A3-2-18	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)ポンプ場設備分解調査	ポンプ場設備分解調査
② 玉村北ポンプ場	A3-2-19	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)玉村北ポンプ場自家発電設備改築更新	自家発電設備改築更新工事等
② 玉村北ポンプ場	A3-2-20	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)玉村北ポンプ場受変電設備改築更新	受変電設備改築更新工事等
② 玉村北ポンプ場	A3-2-21	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)玉村北ポンプ場監視制御設備改築更新	監視制御設備改築更新工事等
② 玉村北ポンプ場	A3-2-22	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)玉村北ポンプ場脱臭設備改築更新	乾式吸着塔設備改築更新工事等
③ 玉村南ポンプ場	A3-2-23	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)玉村南ポンプ場汚水ポンプ設備改築更新	No.1ポンプ改築更新工事等
③ 玉村南ポンプ場	A3-2-24	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)玉村南ポンプ場自家発電設備改築更新	自家発電設備改築更新工事等
③ 玉村南ポンプ場	A3-2-25	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)玉村南ポンプ場監視制御設備改築更新	監視制御設備改築更新工事等
A 玉村高岡幹線外	A3-2-26	1/2	管渠(汚水)	改築	(県央)管渠調査・管渠更生	管渠調査・管渠マンホール更生・マンホール蓋更新等
① 県央水質浄化センター	A3-2-27	1/2	終末処理場	改築	(県央)ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画更新、調査
A 玉村高岡幹線外	A3-2-28	1/2	管渠(汚水)	改築	(県央)ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画更新、調査
③ 玉村南ポンプ場	A3-2-29	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)ポンプ場建築設備改築更新	空調換気設備更新等
A 玉村高岡幹線外	A3-2-30	1/2	管渠(汚水)	改築	(県央)下水道管渠台帳電子化	下水道管渠台帳電子化等
③ 玉村南ポンプ場	A3-2-31	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(県央)玉村南ポンプ場除塵設備改築更新	除塵設備改築更新等
① 県央水質浄化センター	A3-2-32	1/2	終末処理場	改築	(県央)最初沈殿池設備改築更新	最初沈殿池流入ゲート外 改築更新 等
① 県央水質浄化センター	A3-2-33	1/2	終末処理場	改築	(県央)建築電気設備改築更新(低率)	電話設備更新等
① 県央水質浄化センター	A3-2-34	2/3	終末処理場	改築	(県央)建築電気設備改築更新(高率)	汚泥棟空調設備更新等

整備計画名	防災・減災を推進し住民の命と暮らしを守るための基盤整備				
処理区	東毛流域 西邑楽処理区	計画期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5ヶ年)	交付対象	群馬県(流域下水道)

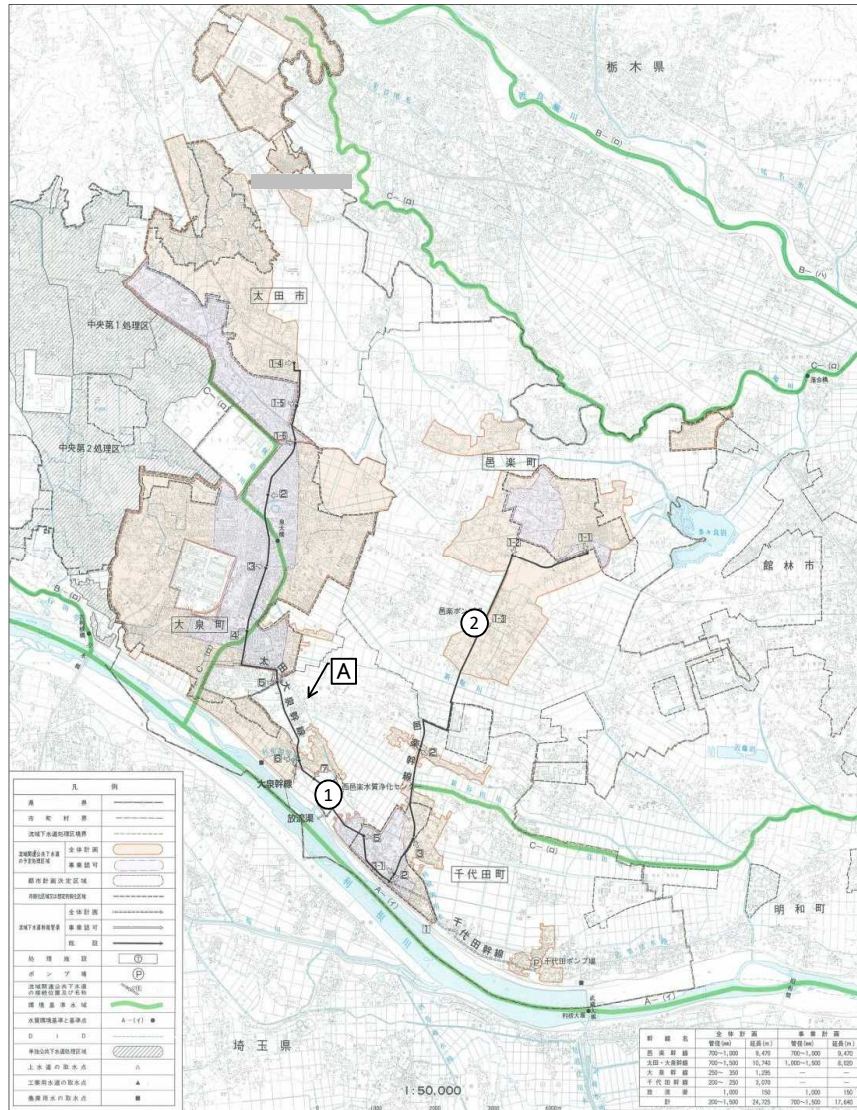

箇所	要素番号	国費率	種別1	種別2	事業名	事業内容
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-1	2/3	終末処理場	改築	(西邑楽)反応タンク設備改築更新	1-1散気装置及びNo.1反応タンク散気装置改築更新工事等
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-2	2/3	終末処理場	改築	(西邑楽)処理場設備分解調査	処理場設備分解調査
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-3	1/2	終末処理場	改築	(西邑楽)制御計装用電源設備改築更新(低率)	沈砂池施設直流通電装置改築更新工事
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-4	2/3	終末処理場	改築	(西邑楽)制御計装用電源設備改築更新(高率)	ブロー-放流ポンプ施設直流通電装置改築更新工事
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-5	2/3	終末処理場	改築	(西邑楽)自家発電設備改築更新	自家発電設備改築更新工事等
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-6	2/3	終末処理場	改築	(西邑楽)消毒設備改築更新	No.1次亜塩素酸注入ポンプ改築更新工事等
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-7	2/3	終末処理場	改築	(西邑楽)負荷設備改築更新	送風機設備及び水処理施設負荷設備改築更新工事等
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-8	1/2	終末処理場	改築	(西邑楽)脱臭設備改築更新(低率)	沈砂池ポンプ様活性炭吸着設備改築更新工事等
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-9	2/3	終末処理場	改築	(西邑楽)脱臭設備改築更新(高率)	ブロー-活性炭吸着設備改築更新工事等
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-10	1/2	終末処理場	改築	(西邑楽)自家発電施設耐震化	自家発電施設耐震診断設計工事
② 邑楽ポンプ場	A3-3-11	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(西邑楽)ポンプ場設備分解調査	ポンプ場設備分解調査
② 邑楽ポンプ場	A3-3-12	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(西邑楽)邑楽ポンプ場自家発電設備改築更新	自家発電設備改築更新工事等
A 太田大泉幹線	A3-3-13	1/2	管渠(汚水)	改築	(西邑楽)管渠調査・管渠更生	管渠調査・管渠マンホール更生・マンホール蓋更新等
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-14	1/2	終末処理場	改築	(西邑楽)ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画更新・調査
A 太田大泉幹線	A3-3-15	1/2	管渠(汚水)	改築	(西邑楽)ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画更新・調査
A 太田大泉幹線	A3-3-16	1/2	管渠(汚水)	改築	(西邑楽)下水道管渠台帳電子化	下水道管渠台帳電子化等
A 太田大泉幹線	A3-3-17	1/2	管渠(汚水)	改築	(西邑楽)雨天時浸水対策計画	雨天時浸水対策計画策定にかかる調査等
① 西邑楽水質浄化センター	A3-3-18	1/2	終末処理場	改築	(西邑楽)建築電気設備改築更新(低率)	汚泥処理棟火災報知設備更新等

整備計画名	防災・減災を推進し住民の命と暮らしを守るための基盤整備				
処理区	東毛流域 桐生処理区	計画期間	令和2年度～令和6年度(5ヶ年)	交付対象	群馬県(流域下水道)

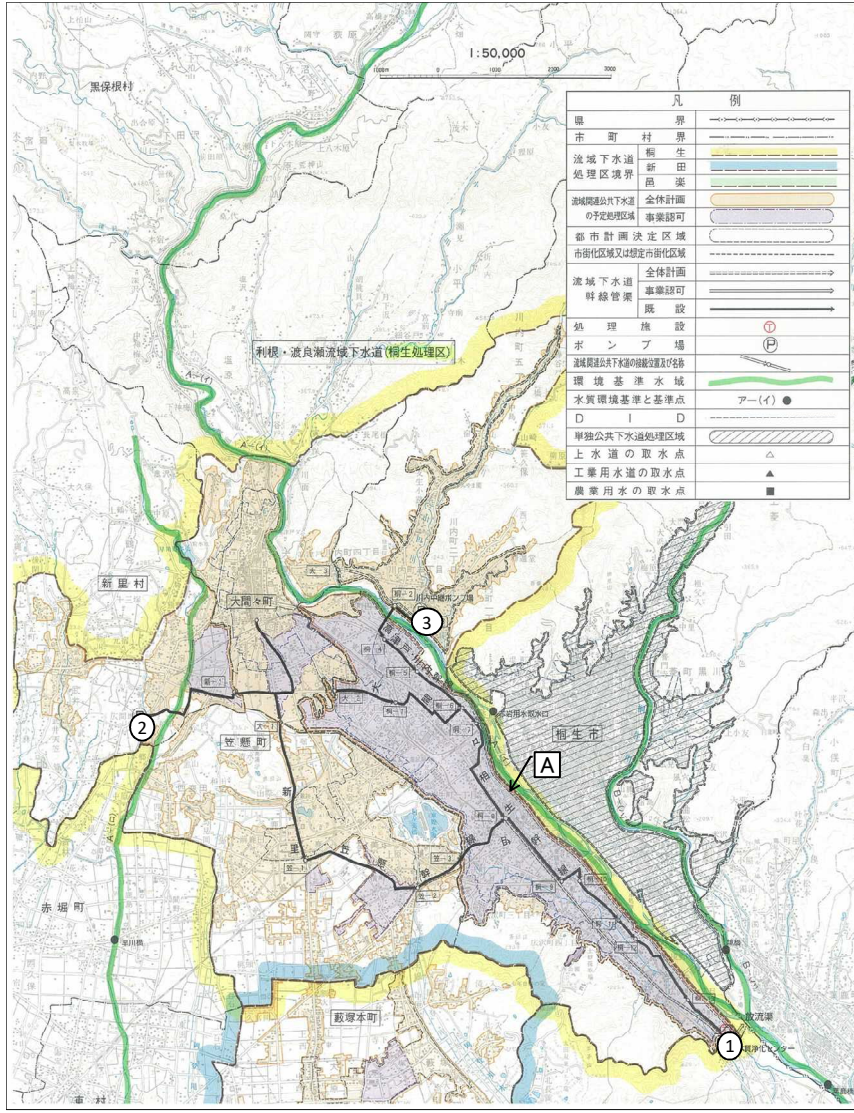

箇所	要素番号	国費率	種別1	種別2	事業名	事業内容
① 桐生水質浄化センター	A3-4-1	2/3	終末処理場	改築	(桐生)反応タンク設備改築更新	水処理(3系)反応タンク設備改築更新工事等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-2	2/3	終末処理場	改築	(桐生)監視制御設備改築更新	ITV設備改築更新工事
① 桐生水質浄化センター	A3-4-3	1/2	終末処理場	改築	(桐生)処理場設備分解調査	余剰汚泥引抜・運送汚泥ポンプ・汚泥脱水機・送風機分解調査等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-4	2/3	終末処理場	改築	(桐生)最終沈殿池設備改築更新	水処理(2系)最終沈殿池汚泥引抜設備改築更新工事等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-5	2/3	終末処理場	改築	(桐生)制御計装用電源設備改築更新	管理棟蓄電池盤改築更新工事等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-6	2/3	終末処理場	改築	(桐生)送風機設備改築更新	No.3・4送風機設備改築更新工事等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-7	1/2	終末処理場	改築	(桐生)管理棟建築設備改築更新	管理棟他空調換気設備・消火装置改築更新工事等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-8	2/3	終末処理場	改築	(桐生)汚泥処理棟建築設備改築更新	汚泥処理棟建築設備及び気象観測装置改築更新工事等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-9	2/3	終末処理場	改築	(桐生)最初沈殿池設備改築更新	水処理(2・3系)最初沈殿池設備改築更新工事等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-10	2/3	終末処理場	改築	(桐生)汚泥脱水設備改築更新	No.2汚泥脱水設備改築更新工事
① 桐生水質浄化センター	A3-4-11	1/2	終末処理場	改築	(桐生)汚泥処理施設耐震化	耐震診断・設計業務工事等
② 新川中継ポンプ場	A3-4-12	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(桐生)ポンプ場設備分解調査	ポンプ場設備分解調査
③ 川内中継ポンプ場						
A 大間々相生幹線	A3-4-13	1/2	管渠(汚水)	改築	(桐生)管渠調査・管渠更生	管渠調査・管渠マンホール更生・マンホール蓋更新等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-14	2/3	終末処理場	改築	(桐生)管理棟建築設備改築更新(高率)	管理棟他空調換気設備・消火装置改築更新工事等
① 桐生水質浄化センター	A3-4-15	1/2	終末処理場	改築	(桐生)ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画更新・調査
③ 川内中継ポンプ場	A3-4-16	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(桐生)川内中継ポンプ場耐震化	耐震診断・耐震工事
A 大間々相生幹線	A3-4-17	1/2	管渠(汚水)	改築	(桐生)ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画更新・調査
A 大間々相生幹線	A3-4-18	1/2	管渠(汚水)	改築	(桐生)下水道管渠台帳電子化	下水道管渠台帳電子化等
③ 川内中継ポンプ場	A3-4-19	1/2	ポンプ場(汚水)	改築	(桐生)ポンプ場設備改築更新	川内中継ポンプ場監視制御装置改築更新工事等

